


CHECK LIST INSTALACIÓN

EQUIPO A INSTALAR (BOMBA DE CALOR)

Código:

Modelo:

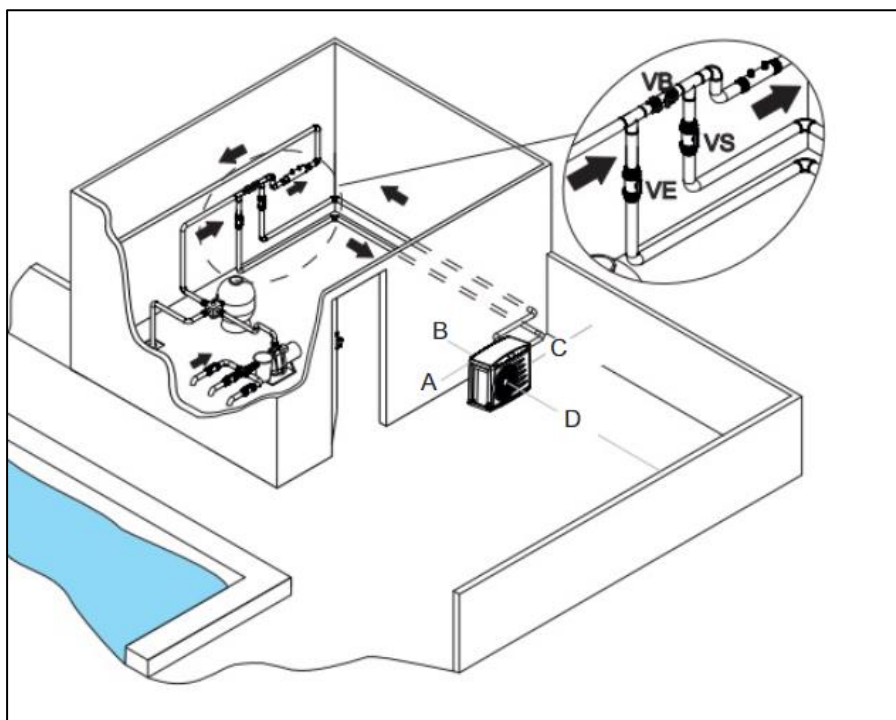

A: 0,5 mts
B: 0,5 mts
C: 0,5 mts
D: 4 mts

¿Bomba de calor ubicada en exterior?

¿Hay suficiente espacio libre para la circulación del aire?

¿El emplazamiento donde estará instalada está nivelado?

¿Dispone la instalación de cuadro eléctrico específico?

¿Existen protecciones eléctricas (diferencial & magnetotérmico) adecuadas al modelo de bomba que se instalará?

Nombre y apellidos:

Firma: